

## КД-С Модуль измерительной аппаратуры



Рис. 1

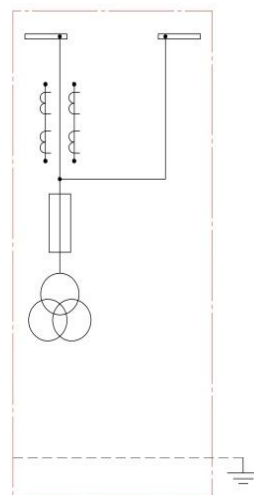
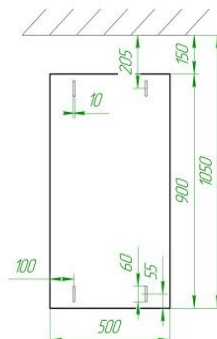
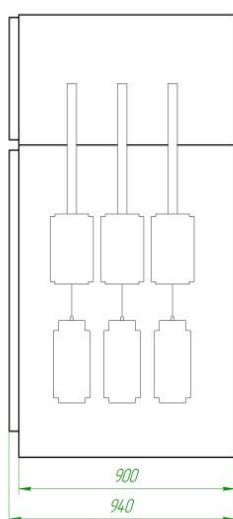
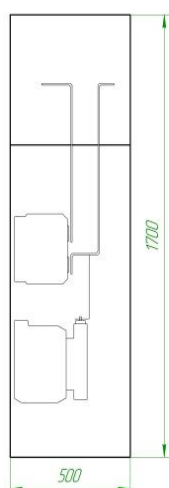


Рис. 2

**Назначение:** размещение трансформаторов тока и/или напряжения, учет электроэнергии.

### Стандартное оборудование

- комплект из трех измерительных трансформаторов напряжения с антирезонансными резисторами;
- три трансформаторы тока;
- отсек низковольтного оборудования;
- панели перекрытия кабельных каналов;

### Технические характеристики

Наибольшее рабочее напряжение	кВ	12	17.5	24
Номинальный ток	А	До1250	До1250	До1250
Ток термической стойкости	кА	25	25	20
Продолжительность короткого замыкания	сек	1	1	1
Размеры модуля:				
Ширина	мм	500/750	500/750	500/750
Глубина	мм	1050(*)	1050(*)	1050(*)
Высота	мм	1700	1700	1700
Масса	кг	55(**)	55(**)	55(**)

\*150 мм min. безопасная глубина между задней стенкой ячейки и стеной помещения

\*\* Вес без оборудования

## Опции

- опоры для крепления измерительных трансформаторов;
- измерение и учет электроэнергии;
- приборы измерения тока и напряжения ;
- цоколь высотой 200 мм, 300 мм или 400 мм (другие размеры - под заказ).